


УТВЕРЖДАЮ:
 Главный энергетик –
 начальник УЭн АО «АНХК»
 К.А. Симонов
 «» 2016 г.


ГРАФИК
отключения вводов 35 кВ подстанций УЭн АО «АНХК», для ремонтов в 2017 году

№ п.п.	Наименование присоединений		Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
1.	ЦРП-1	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Апрель	С включением в ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2		2		
2.	ЦРП-3А	Ввод №1 с УП-8	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Сентябрь	С включением в ночь
		Ввод №2 с ТЭЦ-9		2		
3.	ЦРП-3Б	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Июнь	С включением в ночь
		Ввод №1 с УП-8		2		
4.	ЦРП-4	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	1	Июнь	С включением в ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2		1		
5.	ЦРП-5	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Август	С включением в ночь
		Ввод №2 с УП-8		2		
6.	ЦРП-6	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Май	С включением в ночь
		Ввод №2 с ЦРП-2		2		
7.	ЦРП-7	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей.	2	Июль-Сентябрь	С включением на ночь
		Ввод №1 с УП-8		2		
8.	ЦРП-8	Ввод №1 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, профилактическое восстановление РЗА.	5	Август	С включением на ночь
		Ввод №2 с УП-8		5		

№ п.п.	Наименование присоединений	Вид работ	Простой в ремонте (кол-во дней)	Время ремонта (месяц)	Примечания
9.	Ввод №2 с ТЭЦ-9	Текущий ремонт трансформатора, чистка изоляции, испытание кабелей, профилактическое восстановление РЗА. Замена выключателей 35 кВ.	3	Июль-Сентябрь	Без включения в ночь
	Ввод №1 с УП-8		3		Без включения в ночь

Примечание: График может быть частично изменен в связи с переносом остановочных ремонтов установок АО «АНХК», с учётом загрузок производств и работы оборудования технологических объектов. Заявки на согласование отключений для производства работ по графику, подавать не менее чем за 7 дней, с повторной заявкой и подтверждением за сутки до начала переключений.

Начальник ЭСП УЭн

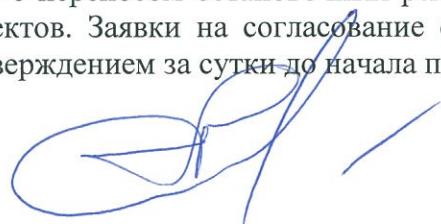


А.В. Рогожин

Согласовано:

Главный энергетик
НПЗ АО «АНХК»


О.А. Мигунов
« 13 » 12 2016 г.

Главный энергетик
Завода масел АО «АНХК»


С.Б. Бобренёв
« 14 » 12 2016 г.

Главный инженер
филиала ЦЭС ОАО «ИЭСК»


А.В. Ермолов
« » 2016 г.